


Кому: _____

 Город: _____
 Телефон: _____
 E-mail: _____

От: _____
 Компания: _____
 Город: _____
 Телефон: _____
 E-mail: _____

Тема: MCA 45-115 и AMC 45-115, смешанный каскад.

Сообщаю Вам, что в связи с заменой котлов MCA 45-115 на котлы серии AMC 45-115 может возникнуть необходимость в «смешанном» каскаде, то есть в каскаде с котлами MCA 45-115 и AMC 45-115 одновременно. Для такого каскада реализация управления ведущий-ведомый(-ые) будет выглядеть следующим образом:

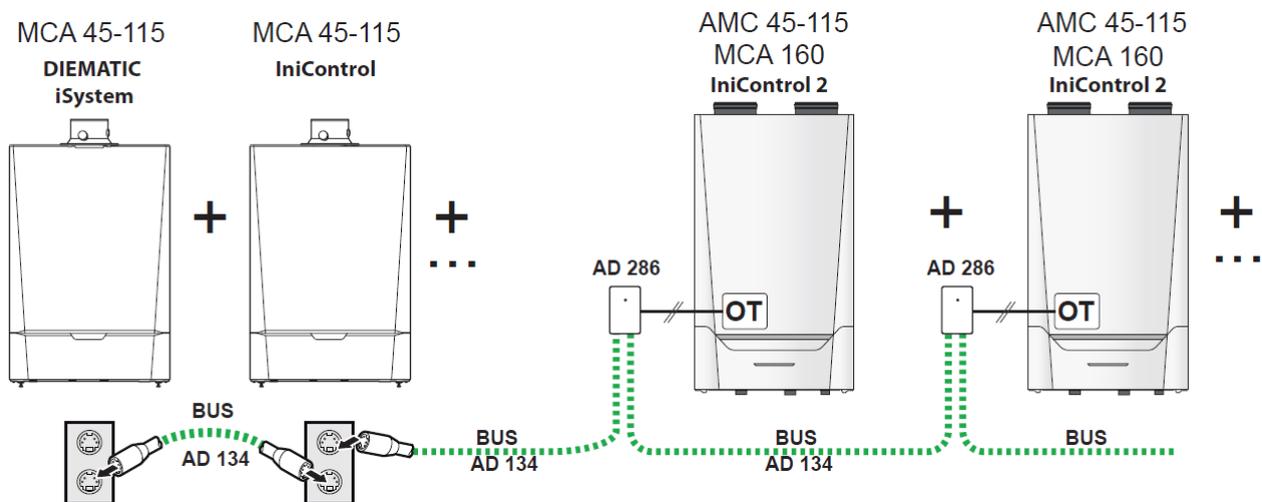

Таким образом, в качестве ведущего котла в каскаде должен всегда использоваться котёл MCA 45-115 с панелью управления Diematic iSystem.

В качестве ведомых котлов могут использоваться:

1. Котлы MCA 45-115 с панелью управления iniControl (стандартное решение);
2. Котлы AMC 45-115 с панелью управления iniControl 2 и с платой интерфейса AD 286 (заказной артикул 100018920);
3. Котлы AMC 45-115 с панелью управления Diematic Evolution без платы интерфейса AD 286.

Ведущий и ведомые котлы соединяются между собой при помощи кабеля BUS длиной 12 м - арт. 88017851, ед. поставки AD 134 или кабеля BUS длиной 1 м – арт. 88017836, ед. поставки AD 124.

Для управления каскадом необходим датчик общей подающей линии каскада: накладной - арт. 88017017, ед. поставки AD 199 или погружной – арт.100000030, ед. поставки AD 212 (или арт. 100013305, ед. поставки AD 250). Для больших диаметров трубопроводов общей подающей линии каскада необходимо использовать погружной датчик с гильзой – арт. 100004781, ед. поставки AD 218.

Архипов И. В.
 Технический директор
 по бренду De Dietrich
 08.07.2019

